

Modbus TCP/ASCII 网关

1. 描述

GW MODBUS TCP/ASCII... 将原始或 ASCII 串行字符串转换为 Modbus® 寄存器。提供一个或两个 RJ45 端口和一个转四个 D-SUB 9 端口。

1.1 结构

- 1 电源连接器
- 2 D-SUB 9 串联端口连接器
- 3 以太网端口 (RJ45)
- 4 状态 LED
- 5 复位按钮

2. UL 注意事项

警告：爆炸危险
只有在切断电源或所在区域确认无害的情况下才可分断设备。

小心！
必须通过 2 级、SELV、LPS 或 LVLE 电源供电。

该设备仅适用于 I 级、2 级、A、B、C 和 D 组或无害区域中。
该设备属于开放式设备，需要安装到一个合适的外壳中，此外壳不仅必须适用于所在环境，而且只能通过工具打开。

3. 安装于 2 区

警告：爆炸危险
只有在已断开电源或所在区域确认无危险的情况下，才可以连接或分断设备。

类别 3 的设备适用于安装在易爆 2 区内。它满足 IEC/EN 60079-0+A11 和 IEC/EN 60079-7 的要求。

设备必须安装在经过相关认证（例如 Ex e 或 Ex nA）、必须使用工具才能打开且防护等级至少为 IP54 的外壳中。整台设备（包括外壳）只应使用在不超过污染等级 2（根据 IEC/EN 60664-1 中的规定）的区域中。

在易爆区域内，复位开关仅允许在设备电源已断开的情况下激活。

TÜRKÇE

Modbus TCP/ASCII ağ geçidi

1. Tanım

GW MODBUS TCP/ASCII... ürünü, işlenmemiş veya ASCII biçimli seri string'leri Modbus® kayıtlarına dönüştürür. Bir veya iki RJ45 portu ve bir ile dört arasında D-SUB 9 portu sağlar.

1.1 Yapı

- 1 Güç konnektörü
- 2 D-SUB 9 seri port konnektörü
- 3 Ethernet portları (RJ45)
- 4 Durum LED'i
- 5 Reset butonu

2. UL notları

UYARI: Patlama riski

Güç beslemesi kapatılmadan veya alanın tehlikesiz olduğu anlaşılmadan donanım bağlantısını ayırmayın.

DİKKAT!

Güç kaynağı bir Sınıf 2, SELV, LPS veya LVLE kaynağı olmalıdır.

Bu donanım sadece Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A, B, C ve D veya tehlikeli olmayan bölgelerde kullanım içindir.

Bu ekipman açık tıpte bir cihaz olup yalnızca bir alet kullanarak erişilebilecek ortamlara uygun bir muhafazaya montaj için tasarlanmıştır.

3. Zone 2'ye montaj

UYARI: Patlama riski

Güç beslemesi kapatılmıştır veya alanın tehlikesiz olduğu bilinmediği sürece ekipmanı bağlamayın veya bağlantısını ayırmayın.

Kategori 3 cihaz, patlama riskli bölge 2 alanlarda testis için uygundur. IEC/EN 60079-0+A11 ve IEC/EN 60079-7 gerekliliklerini karşılar.

Ekipmanın uygun sertifikali (örn. Ex veya Ex nA), minimum IP54 giriş korumasına ve alet güvenliğine sahip bir muhafazaya monte edilmesi gereklidir. Ekipmanın tümü (muhafazası ile birlikte) yalnızca IEC/EN 60664-1 kapsamında kırılık sınıfı derecesi en az 2 olarak tanımlanan bölgelerde kullanılmalıdır.

Patlama riskli alanlarda, reset anahtarı yalnızca güç kesilmiş durumdayken işlevliyor.

ESPAÑOL

Pasarela de enlace Modbus TCP/ASCII

1. Descripción

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/ASCII... convierte cadenas seriales RAW o ASCII en registros Modbus®. Dispone de uno o dos puertos RJ45 y de uno a cuatro puertos D-SUB 9.

1.1 Estructura

- 1 Conector de potencia
- 2 Conector serie de 9 puertos D-SUB
- 3 Puerto Ethernet (RJ45)
- 4 LED de estado
- 5 Pulsador de reinicialización (reset)

2. Indicaciones UL

ADVERTENCIA: Peligro de explosión

Desconecte el dispositivo siempre en estado libre de tensión o cuando la zona no se considere sujeta al peligro de explosión.

ATENCIÓN!

La alimentación de tensión debe contar con una baja tensión de seguridad (SELV), fuente de alimentación limitada (LPS) o baja tensión con limitación de potencia (LVLE) de la clase 2.

Este dispositivo es únicamente apto para su uso en la clase I, división 2, grupos A, B, C y D o en zonas no expuestas al riesgo de explosión.

Este es un dispositivo abierto (Open-Type) que debe instalarse dentro de una carcasa apropiada para su entorno de uso, que únicamente es accesible con ayuda de una herramienta.

3. Instalación en la zona 2

ADVERTENCIA: Peligro de explosión

Las conexiones del dispositivo solo pueden establecerse o separarse después de haber sido desconectada la fuente de alimentación o cuando se considere que la zona no tiene riesgo de explosión.

El dispositivo de la categoría 3 es adecuado para su instalación en zonas Ex del tipo 2. Cumple los requisitos de las normas IEC/EN 60079-0+A11 e IEC/EN 60079-7.

El equipo debe instalarse en una carcasa segura, de apertura solo con herramienta especial, con la correspondiente certificación (p. ej. Ex e o Ex nA) con una protección mínima según IP54. El equipo al completo (con su carcasa) únicamente puede utilizarse en una zona con un grado de polución de 2 o mejor, tal como se define en la norma IEC/EN 60664-1.

En zonas Ex, solo se permite accionar el interruptor de reset si la fuente de alimentación del dispositivo está separada.

FRANÇAIS

Passerelle Modbus TCP/ASCII

1. Description

La passerelle MODBUS TCP/ASCII... convertit les strings RAW ou ASCII série en registres Modbus®. Dispose d'un ou deux ports RJ45 et d'un à quatre ports D-SUB 9.

1.1 Composition

- 1 Connecteur mâle de puissance
- 2 Connecteur série de 9 ports D-SUB
- 3 Ports Ethernet (RJ45)
- 4 LED d'état
- 5 Bouton RAZ

2. Remarques UL

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Déconnecter l'appareil seulement lorsqu'il est hors tension ou quand la zone d'installation de cleui-ci est considérée comme non explosive.

ATTENTION !

L'alimentation en tension doit disposer d'une très basse tension de protection (SELV), d'une source d'alimentation limitée (LPS) ou d'une basse tension à puissance limitée (LVLE) de classe 2.

Cet appareil est adapté aux utilisations de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou dans des zones non explosives.

Cet appareil est un appareil ouvert (appareil open-type) qui doit être installé dans un boîtier adapté à l'environnement concerné et accessible uniquement à l'aide d'un outil.

3. Installation en zone 2

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Connecter ou déconnecter l'appareil uniquement après avoir désactivé l'alimentation en tension ou dans un environnement considéré comme non explosive.

L'appareil de catégorie 3 est adapté à une utilisation dans des atmosphères explosives de zone 2. Il satisfait aux exigences des normes CEI/EN 60079-0+A11 et CEI/EN 60079-7.

L'équipement doit être installé dans un boîtier adapté à l'environnement concerné et accessible uniquement à l'aide d'un outil certifié (par ex. Ex e ou Ex nA), d'indice de protection minimum IP54. L'équipement complet (avec son boîtier) doit être utilisé uniquement dans une zone à degré de pollution minimum de 2, conformément à la norme CEI/EN 60664-1.

L'utilisation du commutateur pour la réinitialisation est autorisée dans les zones explosives uniquement lorsque l'appareil est séparé de la tension d'alimentation.

ENGLISH

Modbus TCP/ASCII gateway

1. Description

The GW MODBUS TCP/ASCII... converts raw or ASCII serial strings into Modbus® registers. Provides one or two RJ45 ports and one to four D-SUB 9 ports.

1.1 Structure

- 1 Power connector
- 2 D-SUB 9 serial port connector
- 3 Ethernet ports (RJ45)
- 4 Status LED
- 5 Reset button

2. UL notes

WARNING: Explosion hazard

Do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous.

CAUTION!

Power supply must be from a Class 2, SELV, LPS, or LVLE source.

This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D or non-hazardous locations only.

This equipment is an open-type device meant to be installed in an enclosure suitable for the environment that is only accessible with the use of a tool.

3. Installation in zone 2

WARNING: Explosion hazard

Do not connect or disconnect equipment unless power has been removed or the area is known to be non-hazardous.

The category 3 device is suitable for installation in zone 2 potentially explosive areas. It fulfills the requirements of IEC/EN 60079-0+A11 and IEC/EN 60079-7.

The equipment must be installed in a suitably-certified (for example, Ex e or Ex nA) tool-secured enclosure providing a minimum ingress protection of IP54. The overall equipment (with its enclosure) shall only be used in an area of at least pollution degree 2, as defined in IEC/EN 60664-1.

In potentially explosive areas, the reset switch may only be activated when power to the device is disconnected.



PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
PHOENIX CONTACT Development and Manufacturing, Inc.
586 Fulfilling Mill Rd, Middletown, PA 17057 USA
Phone +1-717-944-1300

MNR 0200451

2018-06-14

phoenixcontact.com


EN Installation notes for electricians

FR Instructions d'installation pour l'électricien

ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico

TR Elektrik personeli için montaj talimatı

ZH 电气人员安装须知

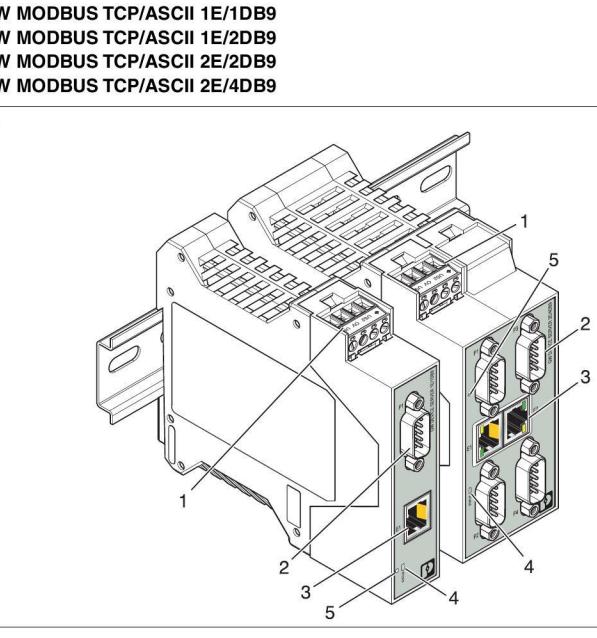

中文

4. 安装

4.1 安装 / 移除
将设备与 DIN 导轨上沿对齐，向下推使其卡入到位。
用螺丝刀拉开释放手柄。向上转动设备并将其从 DIN 导轨上拆下。

4.2 电源
设备可连接到单电源或用作冗余的双电源上。[2] - [3]

4.3 数据接口

D-SUB 9
D-SUB 9 连接器可用作 RS-232, RS-422 或 RS-485 接口。
RS-232 接口是一台数据终端设备 (DTE)，可用作个人计算机 (PC)。需要使用一条零调制解调器电缆或一个适配器来连接至 PC。
针脚 1 [4]

GW MODBUS TCP/ASCII...		终端设备			
	RS-232	D-SUB 9 (DCE)	D-SUB 9 (DTE)	D-SUB 25 (DCE)	D-SUB 25 (DTE)
1	DCD	1	4	8	20
2	RxD	2	3	3	2
3	TxD	3	2	2	3
4	DTR	4	1, 6	20	6, 8
5	GND	5	5	7	7
6	DSR	6	4	6	20
7	RTS	7	8	4	5
8	CTS	8	7	5	4
9	RI	9	-	22	-

连接 RS-422 和 RS-485 接口

GW MODBUS TCP/ASCII...		终端设备		
	RS-422	RS-485	RS-422	RS-485
2	T(A)	-	D (A)	-
3	D (A)	D (A)	T(A)	D (A)
5	GND	GND	GND	GND
7	D (B)	D (B)	T(B)	D (B)
8	T(B)	-	D (B)	-

以太网
以太网接口使用 RJ45 连接。

5. 组态

借助标准网页浏览器，可在任何地方通过基于网页的管理界面来管理设备。图形界面上可清楚显示多种组态和诊断功能，包括有关设备本身的多项信息、当前参数以及运行状态。

登陆

- 将 PC 的 IP 地址设置为设备的子网。例如，IP 地址为 192.168.254.10，子网地址为 255.255.255.0。
- 在 PC 上打开浏览器并在“地址”栏中输入设备的 IP 地址。
- 输入登录证书，以进入参数设置页面。默认值为：

用户名	Admin
密码	admin
IP 地址	192.168.254.254
子网掩码	255.255.255.0
网关	0.0.0.0

TÜRKÇE

4. Montaj

4.1 Montaj/demontaj

Cihaz DIN rayının üst kısmına yerleştirin ve aşağı doğru iterek yerine oturttan.
Bir tornavida ile ayırma kolunu çekerek açın. Cihazı yukarı doğru çevirin ve DIN rayından çıkarın.

4.2 Güç kaynağı

Cihaz tek bir güç kaynağına veya yedekleme için iki güç kaynağına bağlanabilir. [2] - [3]

4.3 Veri arabirimleri

D-SUB 9

D-SUB 9 konnektörü; bir RS-232, RS-422 veya RS-485 arabirimini olarak işlev görebilir.

RS-232 arabirim, veri terminali ekipmanı (DTE) tipinde bir cihazdır ve bir kişisel bilgisayar (PC) gibi davranış gösterir. Bir PC'ye bağlanırken bir kablo modem kablosu veya adaptör gereklidir.

Pin 1 [4]

GW MODBUS TCP/ASCII...
RS-232 D-SUB 9 (DCE) D-SUB 9 (DTE) D-SUB 25 (DCE) D-SUB 25 (DTE)

1 DCD 1 4 8 20

2 RxD 2 3 3 2

3 TxD 3 2 2 3

4 DTR 4 1, 6 20 6, 8

5 GND 5 5 7 7

6 DSR 6 4 6 20

7 RTS 7 8 4 5

8 CTS 8 7 5 4

9 RI 9 - 22 -

RS-422 ve RS-485 arabirimini bağlanması

GW MODBUS TCP/ASCII...
RS-422 RS-485 RS-422 RS-485

2 T(A) - D(A) -

3 D(A) D(A) T(A) D(A)

5 GND GND GND GND

7 D(B) D(B) T(B) D(B)

8 T(B) - D(B) -

Ethernet

Ethernet arabirimini RJ45 bağlantılara sahiptir.

5. Konfigürasyon

Web tabanlı arabirim sayesinde cihaz standart bir web tarayıcı kullanılarak herhangi bir noktadan yönetilebilir. Cihazın kendisiyle, mevcut parametrelere ve çalışma durumıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de dahil olmak üzere, kapsamlı konfigürasyon ve diagnostik fonksiyonları grafiksel bir arabirim üzerinde net şekilde gösterilir.

Giriş

- PC'nin IP adresini cihazın alt ağ adresine ayarlayın. Örneğin, IP adresi olarak 192.168.254.10 ve alt ağ adresi olarak 255.255.255.0.
- Bilgisayarınızda bir tarayıcı açın ve cihazın IP adresini "Adres" alanına girin.
- Parametrelerde sayfalarına erişmek için giriş bilgilerini girin. Varsayılan ayarlar aşağıdaki gibidir:

Kullanıcı adı	Admin
Sıfır	admin
IP adresi	192.168.254.254
Alt ağ maskesi	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0

Kullanıcı adı Admin
Sıfır admin
IP adresi 192.168.254.254
Alt ağ maskesi 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

1. Defin en el PC la dirección IP de la subred del dispositivo. En el ejemplo, la dirección IP es 192.168.254.10 y la dirección de subred es 255.255.255.0.

2. Abra un navegador en el PC y escriba la dirección de IP del dispositivo en el campo de direcciones.

3. Introduzca la información de inicio de sesión para poder acceder a las páginas de parametrización. La configuración previa es:

Nombre de usuario Admin
Contraseña admin
Dirección IP 192.168.254.254
Máscara de subred 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

Nombre de usuario Admin
Contraseña admin
Dirección IP 192.168.254.254
Máscara de subred 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

1. Déterminer l'adresse IP du PC dans le sous-réseau de l'appareil. Dans l'exemple, l'adresse IP est 192.168.254.10 et celle de sous-réseau 255.255.255.0.

2. Ouvrir un navigateur sur le PC, puis entrer l'adresse IP de l'appareil dans le champ d'adresse.

3. Entrer les informations de connexion requises pour accéder aux pages de paramétrage. Les préréglages sont les suivants :

Nom d'utilisateur Admin
Mot de passe admin
Adresse IP 192.168.254.254
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle 0.0.0.0

Nom d'utilisateur Admin
Mot de passe admin
Adresse IP 192.168.254.254
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle 0.0.0.0

1. Déterminer l'adresse IP du PC dans le sous-réseau de l'appareil. Dans l'exemple, l'adresse IP est 192.168.254.10 et celle de sous-réseau 255.255.255.0.

2. Ouvrir un navigateur sur le PC et entrer l'adresse IP de l'appareil dans le champ "Address".

3. Entrer les informations de connexion requises pour accéder aux pages de paramétrage. Les préréglages sont les suivants :

Utilisateur Admin
Mot de passe admin
Adresse IP 192.168.254.254
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Port 0.0.0.0

Utilisateur Admin
Mot de passe admin
Adresse IP 192.168.254.254
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Port 0.0.0.0

1. Set the IP address of the PC to the subnetwork of the device. For example, the IP address is 192.168.254.10 and the subnet address is 255.255.255.0.

2. Open a browser on the PC and enter the IP address of the device in the "Address" field.

3. Enter the login credentials to access the parameterization pages. The defaults are:

User name Admin
Password admin
IP address 192.168.254.254
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

User name Admin
Password admin
IP address 192.168.254.254
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

1. Set the IP address of the PC to the subnetwork of the device. For example, the IP address is 192.168.254.10 and the subnet address is 255.255.255.0.

2. Open a browser on the PC and enter the IP address of the device in the "Address" field.

3. Enter the login credentials to access the parameterization pages. The defaults are:

Username Admin
Password admin
IP address 192.168.254.254
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

Username Admin
Password admin
IP address 192.168.254.254
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

1. Set the IP address of the PC to the subnetwork of the device. For example, the IP address is 192.168.254.10 and the subnet address is 255.255.255.0.

2. Open a browser on the PC and enter the IP address of the device in the "Address" field.

3. Enter the login credentials to access the parameterization pages. The defaults are:

Username Admin
Password admin
IP address 192.168.254.254
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

Username Admin
Password admin
IP address 192.168.254.254
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

1. Set the IP address of the PC to the subnetwork of the device. For example, the IP address is 192.168.254.10 and the subnet address is 255.255.255.0.

2. Open a browser on the PC and enter the IP address of the device in the "Address" field.

3. Enter the login credentials to access the parameterization pages. The defaults are:

Username Admin
Password admin
IP address 192.168.254.254
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

Username Admin
Password admin
IP address 192.168.254.254
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

1. Set the IP address of the PC to the subnetwork of the device. For example, the IP address is 192.168.254.10 and the subnet address is 255.255.255.0.

2. Open a browser on the PC and enter the IP address of the device in the "Address" field.

3. Enter the login credentials to access the parameterization pages. The defaults are:

Username Admin
Password admin
IP address 192.

POLSKI**Bramka Modbus TCP/ASCII****1. Opis**

Bramka GW MODBUS TCP/ASCII... przekształca szeregowy ciąg znaków RAW lub ASCII na rejestrę Modbus®. Posiada jeden lub dwa porty RJ45 i dwa porty D-SUB 9.

1.1 Budowa

- 1 Złącze zasilania
- 2 Szeregowe złącze wtykowe D-SUB 9-pinowe
- 3 Porty Ethernet (RJ45)
- 4 Dioda stanu
- 5 Przycisk Reset

2. Wskazówki UL**OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu**

Wylącz urządzenie w stanie beznapieciowym lub jeżeli obszar nie jest zagrożony wybuchem.

OSTRZĘŃSTWO!

Zasilacz musi dysponować napięciem bardziej niż niskim bezpieczeństwa (SELV), ograniczonym źródłem prądu (LPS) lub niskim napięciem z ograniczeniem mocy (LVLE) klasy 2.

Opisywane urządzenie nadaje się wyłącznie do zastosowania w obszarach klasy I, dywidji 2, grup A, B, C i D lub w obszarach niezagrożonych wybuchem.

Tego rodzaju urządzenie to urządzenie otwarte ("open type"), które wymaga zainstalowania w obudowie nadającej się do danych warunków otoczenia i otwieranej wyłącznie przy użyciu narzędzi.

3. Montaż w strefie 2**OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu**

Złącza urządzeń mogą być podłączane lub odłączane tylko wtedy, gdy wyłączone jest zasilanie, a obszar nie jest potencjalnie zagrożony wybuchem.

Urządzenie kategorii 3 jest przystosowane do montażu w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 2. Spłnia ono wymogi norm IEC/EN 60079-0+A11 oraz IEC/EN 60079-7.

Urządzenie musi zostać zainstalowane w odpowiednio certyfikowanej (np. Ex e lub Ex nA), otwieranej za pomocą narzędzi obudowy, zapewniającej minimalną ochronę zgodnie z IP54. Całe urządzenie (wraz z obudową) wolno eksploatować wyłącznie w obszarach o stopniu zanieczyszczenia 2 lub niższym, zgodnie z definicją podaną w normie IEC/EN 60664-1.

W obszarach zagrożonych wybuchem przełącznik do resetowania uruchamiać można wyłącznie po odłączeniu urządzenia od zasilania.

РУССКИЙ**Шлюз Modbus TCP/ASCII****1. Описание**

Шлюз MODBUS TCP/ASCII... конвертирует последовательные цепи RAW или ASCII в регистры Modbus®. Располагает одним или двумя портами RJ45 и одним до четырех портов D-SUB 9.

1.1 Формат

- 1 Силовые соединители
- 2 Последовательный штекерный разъем D-SUB с 9 портами
- 3 Порты Ethernet (RJ45)
- 4 Статусный светодиод
- 5 Кнопка сброса

2. Указания UL**ОСТОРОЖНО: Взрывоопасно**

Устройство отключать только в обесточенном состоянии или в условиях отсутствия взрывоопасной среды.

ВНИМАНИЕ!

Блок питания должен быть оснащен безопасным сверхнизким напряжением (BCN), ограниченным источником питания (OIP) или низким напряжением с ограничением мощности (ННОМ) класса 2.

Это устройство пригодно только для применения в классе I, разделе 2, группах A, B, C и D или в условиях отсутствия взрывоопасной среды.

Это устройство является устройством открытого типа ("Open Type"), которое должно монтироваться в корпусе, соответствующий условиям окружающей среды, и доступ к которому возможен только с помощью инструмента.

3. Инсталляция в зоне 2**ОСТОРОЖНО: Взрывоопасно**

Подсоединение и рассоединение подключений устройства допустимо только после того, как было отключено электропитание или если участок не считается взрывоопасным.

Устройство категории 3 подходит для установки во взрывоопасной области зоны 2. Оно соответствует требованиям норм IEC/EN 60079-0+A11 и IEC/EN 60079-7.

Оборудование должно быть установлено в корпусе, открываемом только с помощью специального инструмента, с соответствующей сертификацией (например, Ex e или Ex nA) и обеспечивающим защиту на менее IP54. Комплектное оборудование (в своем корпусе) разрешается применять только в зоне со степенью загрязнения 2 или лучше согласно определению в IEC/EN 60664-1.

Во взрывоопасных зонах переключатель сброса может быть задействован только при отключении питания устройства.

PORTUGUES**Gateway Modbus TCP/ASCII****1. Descrição**

O GW MODBUS TCP/ASCII... converte cadeias seriais RAW ou ASCII em registos Modbus®. Dispõe de uma ou duas portas RJ45 e de uma a quatro portas D-SUB 9.

1.1 Estrutura

- 1 Conectores POWER
- 2 Conector serial para porta D-SUB 9
- 3 Portas Ethernet (RJ45)
- 4 LED de status
- 5 Tecla Reset

2. Notas UL**ATENÇÃO: Perigo de explosão**

Apenas desligar o dispositivo no estado livre de tensão ou se a área não é considerada como área de risco de explosão.

CUIDADO!

A fonte de alimentação deve dispor de uma tensão extra baixa de segurança (SELV), fonte de alimentação limitada (LPS) ou baixa tensão com limitador de potência (LVLE) da Classe 2.

Este dispositivo apenas é adequado para a aplicação na Classe I, Divisão 2, grupos A, B, C e D ou em áreas sem risco de explosão.

Este dispositivo é um dispositivo aberto (open type device) que deve ser instalado em uma caixa adequada às condições ambientais, de forma que se tenha acesso a ele somente por meio de ferramentas.

3. Instalação na zona 2**ATENÇÃO: Perigo de explosão**

As conexões do dispositivo só podem ser conectadas ou desconectadas se a alimentação elétrica tiver sido desligada antes ou se a área for considerada sem perigo de explosão.

Este dispositivo da categoria 3 é adequado para a instalação em áreas com atmosfera potencialmente explosiva da Zona 2. Ele cumpre os requisitos das normas IEC/EN 60079-0+A11 e IEC/EN 60079-7.

O equipamento elétrico deve ser instalado em um invólucro acessível somente por meio de ferramenta específica, com segurança ao mínimo conforme IP54 e certificação correspondente (p. ex., Ex e ou Ex nA). O conjunto completo do equipamento elétrico (incluindo invólucro) somente deve ser utilizado em uma área com um grau de impurezas de 2 ou superior, conforme definido na norma IEC 60664-1.

Em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, o botão de reinicialização só deve ser acionado se o dispositivo estiver desconectado da fonte de alimentação.

ITALIANO**Gateway Modbus TCP/ASCII****1. Descrizione**

Il GW MODBUS TCP/ASCII... converte le stringhe seriali RAW o ASCII in registri Modbus®. Dispone di una o due porte RJ45 e di fino a quattro porte D-SUB 9.

1.1 Struttura

- 1 Connettori Power
- 2 Connettore per porta D-SUB 9 seriale
- 3 Porte Ethernet (RJ45)
- 4 LED di stato
- 5 Tasto di reset

2. Note UL**AVVERTENZA: Pericolo di esplosioni**

Disinserire il dispositivo esclusivamente in assenza di tensione oppure quando l'area non è a rischio di esplosione.

ATTENZIONE!

L'alimentazione di tensione deve disporre di una bassa tensione di sicurezza (SELV), una fonte di corrente limitata (LPS) o una bassa tensione con limitazione della potenza (LVLE) della Classe 2.

Questo dispositivo è esclusivamente adatto per l'impiego nella classe I, divisione 2, gruppi A, B, C e D oppure in aree non a rischio di esplosione.

Questo apparecchiatura è un dispositivo aperto (dispositivo open type) che deve essere installato in una custodia adatta alle condizioni ambientali e accessibile solo con l'aiuto di un utensile.

3. Installazione nella zona 2**AVVERTENZA: Pericolo di esplosioni**

Le connessioni del dispositivo devono essere collegate o separate esclusivamente in assenza di tensione oppure se l'area non è considerata a rischio di esplosione.

Il dispositivo della categoria 3 è adatto all'installazione in atmosfere potenzialmente esplosive della zona 2. Soddisfa i requisiti delle norme IEC/EN 60079-0+A11 e IEC/EN 60079-7.

L'apparecchiatura deve essere installata in una custodia apribile con attrezzo apposito con certificazione corrispondente (ad es. Ex e oppure Ex nA) con una protezione minima IP54. L'intera apparecchiatura (con la sua custodia) deve essere utilizzata solamente in un'area con grado di inquinamento 2 o più favorevole, come definito nella norma IEC/EN 60664-1.

Nelle atmosfere potenzialmente esplosive l'interruttore di ripristino deve essere azionato solo se l'alimentazione di tensione è scollegata dal dispositivo.

DEUTSCH**Modbus TCP/ASCII-Gateway****1. Beschreibung**

Das GW MODBUS TCP/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu Modbus®-Registern. Verfügt über ein oder zwei RJ45-Ports und ein bis vier D-SUB 9-Ports.

1.1 Aufbau

- 1 Power-Steckverbinder
- 2 Serieller D-SUB 9-Port-Steckverbinder
- 3 Ethernet-Ports (RJ45)
- 4 Status-LED
- 5 Reset-Taster

2. UL-Hinweise**WARNUNG: Explosionsgefahr**

Gerät nur im spannungslosen Zustand abschalten oder, wenn der Bereich als nicht explosionsgefährdet gilt.

VORSICHT!

Die Spannungsversorgung muss über eine Schutzkleinspannung (SELV), begrenzte Stromquelle (LPS) oder Niederspannung mit Leistungsbegrenzung (LVLE) der Klasse 2 verfügen.

Dieses Gerät eignet sich nur für den Einsatz in Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C und D oder in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein offenes Gerät (Open-Type-Gerät), das in einem Gehäuse installiert werden muss, das für die Umgebung geeignet und nur mithilfe eines Werkzeugs zugänglich ist.

3. Installation in Zone 2**WARNUNG: Explosionsgefahr**

Geräteanschlüsse dürfen nur angeschlossen oder getrennt werden, wenn zuvor die Spannungsversorgung ausgeschaltet wurde oder der Bereich als nicht explosionsgefährdet gilt.

Das Gerät der Kategorie 3 ist zur Installation in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 geeignet. Es erfüllt die Anforderungen von IEC/EN 60079-0+A11 und IEC/EN 60079-7.

Das Betriebsmittel muss in einem entsprechend zertifizierten (z. B. Ex e oder Ex nA) werkzeuggesicherten Gehäuse mit Mindestschutz nach IP54 installiert werden. Das Gesamtbetriebsmittel (mit seinem Gehäuse) darf nur in einem Bereich mit einem Verschmutzungsgrad von 2 oder besser, wie in IEC/EN 60664-1 definiert, verwendet werden.

In explosionsgefährdeten Bereichen darf der Schalter zum Zurücksetzen nur betätigt werden, wenn die Spannungsversorgung zum Gerät getrennt ist.



PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

PHOENIX CONTACT Development and Manufacturing, Inc.
586 Fulfill Mill Rd, Middletown, PA 17057 USA
Phone +1-717-944-1300

phoenixcontact.com

MNR 0200451

2018-06-14


DE Einbaurichtlinien für den Elektroinstallateur

IT Istruzioni di montaggio per l'elettricista installatore

PT Instruções de montagem para o eletricista

RU Инструкция по установке для электромонтажника

PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora

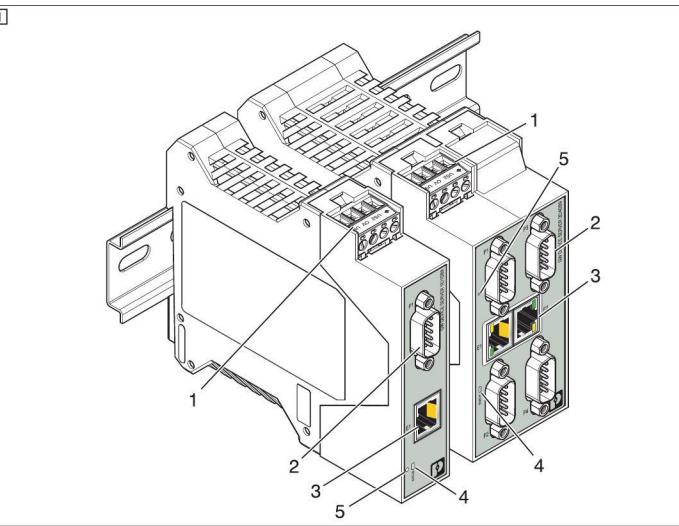

POLSKI**4. Instalacja****4.1 Montaż/demontaż**

Ustawić urządzenie na górnjej krawędzi szyny nośnej i wcisnąć je na szynę.
Dźwignię odblokowującą otworzyć śrubokrętem. Podnieść urządzenie z szyny nośnej.

4.2 Zasilanie

Urządzenie można podłączyć do pojedynczego źródła napięcia lub, przy eksploatacji redundanckiej, do dwóch źródeł napięcia. (2) - (3)

4.3 Interfejsy danych**D-SUB 9**

Złącze wtykowe D-SUB 9 można stosować jako interfejs RS-232, RS-422 lub RS-485.

Interfejs RS-232 do interfejsu typu urządzenia końcowego danych (Data Terminal Equipment, DTE) i zachowuje się jak komputer. W celu podłączenia do komputera jest wymagany kabel Null modem lub adapter.

Styk mski 1 (4)

Urządzenie końcowe				
GW MODBUS TCP/ASCII...				
RS-232	D-SUB 9 (DCE)	D-SUB 9 (DTE)	D-SUB 25 (DCE)	D-SUB 25 (DTE)
1 DCD	1	4	8	20
2 RxD	2	3	3	2
3 TxD	3	2	2	3
4 DTR	4	1, 6	20	6, 8
5 GND	5	5	7	7
6 DSR	6	4	6	20
7 RTS	7	8	4	5
8 CTS	8	7	5	4
9 RI	9	-	22	-

Złącze interfejsów RS-422 i RS-485

Urządzenie końcowe			
GW MODBUS TCP/ASCII...	RS-422	RS-485	RS-422
RS-422	RS-485	RS-422	RS-485
2 T(A)	-	D(A)	-
3 D(A)	D(A)	T(A)	D(A)
5 GND	GND	GND	GND
7 D(B)	D(B)	T(B)	D(B)
8 T(B)	-	D(B)	-

Ethernet

Interfejs Ethernet wykorzystuje złącza RJ45.

5. Konfiguracja

Interfejs użytkownika web-based management umożliwia zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca w sieci za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Graficzny interfejs użytkownika zawiera liczne funkcje konfiguracji i diagnostyki. W ten sposób można sprawdzić różne informacje na temat samego urządzenia, ustawionych parametrów i trybu pracy.

Login

1. Ustawić adres IP komputera na maskę podsieci urządzenia. W podanym przykładzie adres IP to 192.168.254.10, a maska podsieci 255.255.255.0.

2. Otworzyć przeglądarkę w komputerze i w polu adresu wprowadzić adres IP urządzenia.

3. Wpisać dane logowania, aby uzyskać dostęp do stron konfiguracji parametrów. Ustawienia domyślne:

Nazwa użytkownika Administrator
Hasło admin
Adres IP 192.168.254.254
Maska podsieci 255.255.255.0
Bramka 0.0.0

РУССКИЙ**4. Монтаж****4.1 Монтаж/Демонтаж**

Разместить устройство так, чтобы направляющая монтажной рейки расположилась над верхним краем горизонтально расположенной монтажной рейки, затем прижать нижний край модуля. Модуль закрепляется защелками. Отверткой открыть деблокировочный рычаг. Устройство снять вверх с монтажной рейки.

4.2 Питающее напряжение

Устройство может быть подсоединено к отдельному источнику напряжения или же для работы в режиме резервирования – к двум источникам. (2) - (3)

4.3 Интерфейс передачи данных**D-SUB 9**

О conector D-SUB 9 pode ser empregado como interface RS-232, RS-422 ou RS-485.

A interface RS-232 é do tipo equipamento de terminação de dados (Data Terminal Device, DTE) e opera como um PC. Para a conexão a um PC é necessário usar um cabo de modem nulo ou um adaptador.

Pin 1 (4)

Штыревой контакт 1 (4)

RS-232

Конечное устройство				
RS-232	D-SUB 9 (DCE)	D-SUB 9 (DTE)	D-SUB 25 (DCE)	D-SUB 25 (DTE)
1 DCD	1	4	8	20
2 RxD	2	3	3	2
3 TxD	3	2	2	3
4 DTR	4	1, 6	20	6, 8
5 GND	5	5	7	7
6 DSR	6	4	6	20
7 RTS	7	8	4	5
8 CTS	8	7	5	4
9 RI	9	-	22	-

Conexão das interfaces RS-422 e RS-485**RS-422**

Конечное устройство			
RS-422	RS-485	RS-422	RS-485
2 T(A)	-	D(A)	-
3 D(A)	D(A)	T(A)	D(A)
5 GND	GND	GND	GND
7 D(B)	D(B)	T(B)	D(B)
8 T(B)	-	D(B)	-

Ethernet

A interface Ethernet utiliza conexões RJ45.

Ethernet

Интерфейс Ethernet оснащен разъемами RJ45.

5. Конфигурация

Интерфейс управления на основе Интернет позволяет управлять устройством из любой точки в сети при помощи стандартного браузера. Обширные функции конфигурирования и диагностики são apresentadas de maneira clara em uma interface gráfica de usuário. Assim é possível visualizar as mais diversas informações sobre o próprio dispositivo, os parâmetros ajustados e o status operacional.

5. Конфигурация

A interface de gerenciamento baseada na web permite o gerenciamento do dispositivo a partir de qualquer local na rede com um navegador padrão. As inúmeras funções de configuração e diagnóstico são apresentadas de maneira clara em uma interface gráfica de usuário. Assim é possível visualizar as mais diversas informações sobre o próprio dispositivo, os parâmetros ajustados e o status operacional.

5. Configuração

A interface de gerenciamento baseada na web permite o gerenciamento do dispositivo a partir de qualquer local na rede com um navegador padrão. As inúmeras funções de configuração e diagnóstico são apresentadas de maneira clara em uma interface gráfica de usuário. Assim é possível visualizar as mais diversas informações sobre o próprio dispositivo, os parâmetros ajustados e o status operacional.

5. Configuração

Tramite l'interfaccia Web Based Management è possibile gestire il dispositivo do dispositivo a partire de qualquer local na rede com um navegador standard. Le numerose funzioni di configurazione e di diagnosi sono rappresentate in modo chiaro su un'interfaccia grafica utente. In questo modo sono visibili le più svariate informazioni sul dispositivo stesso, sui parametri impostati e sullo stato di funzionamento.

5. Configuração

Um interface Web Based Management é possibile gestire il dispositivo do dispositivo a partire de qualsiasi luogo nella rete mediante un browser standard. Le numerose funzioni di configurazione e di diagnosi sono rappresentate in modo chiaro su un'interfaccia grafica utente. In questo modo sono visibili le più svariate informazioni sul dispositivo stesso, sui parametri impostati e sullo stato di funzionamento.

5. Configuração

Über das Web-based Management-Interface haben Sie die Möglichkeit, das Gerät von jedem Ort im Netz mit einem Standard-Browser zu managen. Die umfangreichen Konfigurations- und Diagnose-Funktionen sind übersichtlich auf einer grafischen Benutzeroberfläche dargestellt. So sind verschiedene Informationen zum Gerät selber, zu den eingestellten Parametern und zum Betriebszustand einsehbar.

5. Konfiguration

Die Ethernet-Schnittstelle verwendet RJ45-Anschlüsse.

PORTUGUÊS**4. Instalação****4.1 Montagem/Desmontagem**

Encostar o módulo na borda superior do trilho de fixação e encaixar apertando para baixo.

Abri a alavanca de destravamento com uma chave de fenda. Retirar o dispositivo do trilho de fixação, movendo-o para cima.

4.2 Alimentação de tensão

O dispositivo pode ser ligado a uma única fonte de alimentação ou, no caso de operação redundante, a duas fontes de alimentação. (2) - (3)

4.3 Interfaces de dados**D-SUB 9**

O conector D-SUB 9 pode ser empregado como interface RS-232, RS-422 ou RS-485.

A interface RS-232 é do tipo equipamento de terminação de dados (Data Terminal Device, DTE) e opera como um PC. Para a conexão a um PC é necessário usar um cabo de modem nulo ou um adaptador.

Pin 1 (4)

Shyrevyj kontakt 1 (4)

RS-232

Equipamento terminal				
RS-232	D-SUB 9 (DCE)	D-SUB 9 (DTE)	D-SUB 25 (DCE)	D-SUB 25 (DTE)
1 DCD	1	4	8	20
2 RxD	2	3	3	2
3 TxD	3	2	2	3
4 DTR	4	1, 6	20	6, 8
5 GND	5	5	7	7
6 DSR	6	4	6	20
7 RTS	7	8	4	5
8 CTS	8	7	5	4
9 RI	9	-	22	-

Conexão das interfaces RS-422 e RS-485**RS-422**

Equipamento terminal			
RS-422	RS-485	RS-422	RS-485

<tbl_r cells="4" ix="3"