

## ESPAÑOL

Juego de receptor RAD-ISM-900-RX para el sistema de transmisión inalámbrico unidireccional RAD-ISM-900-SET-UD-ANT, RAD-ISM-900-SET-AC-UD y RAD-ISM-900-SET-DC-UD

Compuesto de: RAD-ISM-900-RX (código: 2867047)

### 1. Especificaciones de seguridad

#### 1.1. Indicaciones de instalación

**El RAD-ISM-900-RX receptor va destinado sólo a su exportación fuera de la CEE.**

- El funcionamiento del sistema de radio sólo está autorizado utilizando los accesorios suministrados por Phoenix Contact. [En caso de utilizar otros componentes de accesorios puede cesar el permiso de funcionamiento!]
- La instalación, el manejo y el mantenimiento tiene que realizarse por personal electrotécnico especializado. Siga las indicaciones de instalación descritas. Para la instalación y el servicio deben observarse las prescripciones válidas de seguridad (también las prescripciones nacionales) y las reglas generales de la técnica. Los datos técnicos se encuentran en estas instrucciones de montaje y en los documentos con descripciones detalladas ([www.phoenixcontact.com](http://www.phoenixcontact.com)).
- Para efectuar los trabajos en los armarios de distribución el personal de servicio deberá descargarse electrostáticamente antes de proceder a abrir cajas o armarios de distribución, así como antes de tocar los grupos modulares a fin de proteger dichos grupos contra descargas electrostáticas.
- Los módulos se encajan sobre un carril normalizado dentro de un armario o una caja de distribución.
- No está permitido abrir o modificar el módulo. No repare el módulo, sino sustitúyalo por otro equivalente. Las reparaciones sólo pueden realizarse por el fabricante. El fabricante no asume responsabilidad alguna en lo que se refiere a desperfectos a causa de incumplimiento.
- El índice de protección IP20 (EN 60529) del módulo se ha previsto para un entorno limpio y seco. No someta el módulo a carga que sobrepase los límites descritos.
- En la instalación eléctrica del edificio se ha de prever un dispositivo de separación de dos polos, para separar la instalación del circuito de alimentación.

#### 1.2. Instalación en el ámbito Ex (Clase I, División 2)

- El módulo es apropiado para la instalación en el ámbito expuesto a explosión de la división 2.
- El módulo no se ha dimensionado para el uso en ambientes expuestos a peligro de explosión por polvo.
- ¡Cumpla las condiciones determinadas para el uso en ambientes expuestos a peligro de explosión!
- El dispositivo debería instalarse en una carcasa (caja de control o de distribución) con el grado de protección IP54 (EN 60529).
- El transmisor deberá usarse con una antena meramente resistiva en caso de instalarlo en áreas de Clase I, División 2.
- El módulo tiene que ponerse fuera de servicio y retirarse inmediatamente del ámbito Ex en el caso que se encuentre en defecto o sea sometido a una carga inadecuada o almacenado de forma inadecuada o presente funciones incorrectas.
- Estos dispositivos deberán cablearse de acuerdo a los métodos de cableado de la Clase I, División 2, conforme a la Reglamentación Eléctrica Nacional, Art. 501-4(b) o la legislación vigente en el lugar.

## 2. Descripción funcional

En el sistema de radio unidireccional RAD-ISM-900-...UD..., el emisor registra dos señales digitales (5...30 V AC/DC) y una señal de corriente analógica (4...20 mA). Estas señales están a disposición en el receptor RAD-ISM-900-RX en forma de dos contactos conmutados libres de potencial o de una salida de corriente de 4...20 mA para preparación posterior. La conexión de radio se obtiene automáticamente al conectar la tensión de servicio U<sub>B</sub>.

Para la multiplicación o división de señales pueden utilizarse receptores suplementarios (punto a multipunto). Todos los receptores de un sistema ponen a disposición las señales del emisor en sus salidas.

## 3. Instalación

### 3.1. Conexión de la antena

El cable de la antena es enchufado en la hembra de conexión para antenas (9). ¡Obsérvense las instrucciones de montaje de la antena utilizada!

### 3.2. Conexiones del módulo (borne enchufable de tornillo) (Fig.1)

① Tensión de servicio U<sub>B</sub> y

Salida analógico:

La salida analógica es alimentada internamente por la tensión de servicio U<sub>B</sub> no estabilizada. El borne 4 constituye una fuente de corriente, en el cual es conectado el actor contra masa (borne 5).

La salida precisa una caída de tensión interna de 10 V.

De esta manera la carga máxima en la salida de corriente para tensión nominal de 24 V es de = (24 V - 10 V)/20 mA = 700 Ω. Es decir que la carga máxima depende de la tensión de servicio U<sub>B</sub> utilizada.

② Relé RF-Line (diagnóstico de la conexión de radio): El relé RF-Line se activa, cuando la conexión inalámbrica está realizada. Si en un tiempo aprox. de 3.4 segundos no se recibe ningún paquete de datos correcto, el relé se desactiva de nuevo. Se activa automáticamente de nuevo, cuando la conexión inalámbrica está nuevamente realizada. El relé Link RF se ha realizado como contacto conmutado.

③ Salida digital 1

④ Salida digital 2

Dos contactos conmutados libres de potencial configuran las dos salidas digitales del receptor.

### 3.3. Elementos de indicación y de diagnóstico

⑤ LED: Salida digital 1 Estado de la salida digital 1

⑥ LED: Salida digital 2 Estado de la salida digital 2

⑦ LED: RF-Link • des = no hay tensión de servicio U<sub>B</sub>

• parpadea brevemente cada 2 seg. = sin conexión

• parpadea rápidamente = conexión débil (Fig. 3)

⑧ Hembra para pruebas RSSI

Conforme al diagrama correspondiente representado (Fig.3), con un aparato de medición de tensión (multímetro manual) se puede determinar la intensidad de la señal recibida en dB con ayuda del valor de tensión obtenido. Esto puede ser útil, p. ej. para el posicionamiento y alineación de las antenas.

① = Sin conexión / ② = Conexión débil / ③ = Buena conexión

## FRANÇAIS

Jeux de récepteur RAD-ISM-900-RX pour système de transmission unidirectionnel, sans fil RAD-ISM-900-SET-UD-ANT, RAD-ISM-900-SET-AC-UD et RAD-ISM-900-SET-DC-UD

Comprendant: RAD-ISM-900-RX (référence: 2867047)

### 1. Contraintes de sécurité

#### 1.1. Instructions d'installation

**Le récepteur RAD-ISM-900-RX est destiné uniquement à l'exportation hors de la Communauté économique européenne.**

- L'utilisation du système radio n'est autorisée qu'avec les accessoires supplémentaires de Phoenix Contact. L'emploi d'autres accessoires peut entraîner une annulation de l'autorisation d'exploitation!
- L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Veuillez vous référer aux instructions d'installation décrites. Lors de l'exécution et de l'exploitation, veuillez respecter les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles générales relatives à la technique. Les caractéristiques techniques peuvent être consultées dans cette instruction d'installation ainsi que dans des documents supplémentaires ([www.phoenixcontact.com](http://www.phoenixcontact.com)).
- Lors de travaux sur les armoires, pour protéger les modules, il faut que le personnel se décharge de son électricité statique, avant de les toucher.
- Les modules sont encliquetés à l'intérieur d'une armoire ou d'un coffret de distribution sur un rail normalisé.
- L'ouverture ou la transformation de l'appareil n'est pas admissible. Ne réparez pas l'appareil par vous-même mais remplacez-le par un appareil présentant les mêmes qualités. Les réparations ne doivent être effectuées que par le constructeur. Le constructeur n'est pas responsable pour les dommages causés en raison d'une dérogation à cette règle.
- L'indice de protection IP20 (EN 60529) de l'appareil est prévu pour un environnement propre et sec. N'exposez pas l'appareil à des sollicitations dépassant les limites indiquées.
- Il faut prévoir un dispositif de sectionnement à 2 pôles dans l'installation électrique du bâtiment pour isoler l'équipement du circuit d'alimentation.

#### 1.2. Installation en zone Ex (classe I, division 2)

- L'appareil est conçu pour être installé dans des atmosphères explosives de division 2.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation dans des atmosphères explosives.
- Respectez les conditions définies pour l'utilisation en atmosphères explosives.
- L'appareil doit être installé dans un boîtier (coffret de commande ou de distribution) conforme aux exigences de l'indice de protection IP54 (EN 60529).
- Lorsqu'elle est installée dans des zones de classe I, division 2, l'unité de transmission doit être utilisée avec une antenne purement résistive.
- L'appareil doit être mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex lorsqu'il est endommagé ou s'il a été soumis à des charges ou stocké de façon non conforme, ou si présente un dysfonctionnement.
- Le câblage de ces appareils doit être réalisé conformément à la classe I, division 2 comme décrit dans le National Electrical Code, article 501-4(b) ou selon les instructions fournies par l'autorité compétente.

## ENGLISH

RAD-ISM-900-RX receiver for unidirectional, wireless transmission system  
RAD-ISM-900-SET-UD-ANT, RAD-ISM-900-SET-AC-UD, and RAD-ISM-900-SET-DC-UD

Consisting of: RAD-ISM-900-RX (order no.: 2867047)

### 1. Safety regulations

#### 1.1. Installation notes

**The RAD-ISM-900-RX receiver is only for export outside of the European Economic region.**

- The wireless system may only be operated together with the accessories that are available from Phoenix Contact. The use of any other components can lead to the withdrawal of the operating license!
- Installation, operation and maintenance may be carried out only by qualified electricians. Follow the specified installation instructions. The applicable specifications and safety directives (including the national safety directives), as well as the general technical regulations must be observed during installation and operation. Please refer to this package slip and more comprehensive documents ([www.phoenixcontact.com](http://www.phoenixcontact.com)) for the technical data.
- When working on the control cabinets, the operating personnel must first discharge electrostatic charges before opening switch boxes or control cabinets and before touching the assemblies (to protect the assemblies against electrostatic discharge).
- The modules are snapped onto a standard rail within a control cabinet or switch box.
- Opening the device or making changes to it is not permitted. Do not repair the device yourself, but replace it with an equivalent device. Repairs may be carried out only by the manufacturer. The manufacturer is not liable for any damage due to violation of the prescribed regulations.
- The IP20 degree of protection (EN 60529) of the device is intended for a clean and dry environment. Do not subject the device to any load that exceeds the prescribed limits.
- A two-position isolating facility must be provided for in the electrical system of the building in order to isolate plant from the supply power circuit.

#### 1.2. Installation in Ex-area (Class I, Division 2)

- The device is ideal for installation in potentially explosive areas of division 2.
- The device is not designed for use in environments with danger of dust explosions.
- Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas.
- The device should be installed in a housing (control box or distributor box) that fulfills the IP54 (EN 60529) degree of protection.
- Transmitter unit is to be used with a purely resistive antenna when installed in Class I, Division 2 areas.
- The device should be switched off and immediately removed from the Ex area if it is damaged, has been overloaded, has been stored incorrectly or is malfunctioning.
- These devices must be wired in accordance with Class I, Division 2 wiring methods as described in the National Electrical Code, Article 501-4(b) or the authority having jurisdiction.

## DEUTSCH

Empfängerset RAD-ISM-900-RX zum unidirektionalen drahtlosen Übertragungssystem  
RAD-ISM-900-SET-UD-ANT, RAD-ISM-900-SET-AC-UD, und RAD-ISM-900-SET-DC-UD

Bestehend aus: RAD-ISM-900-RX (Artikel-Nr.: 2867047)

### 1. Sicherheitsbestimmungen

#### 1.1. Errichtungshinweise

**Der Sender RAD-ISM-900-RX ist ausschließlich für den Export in Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums bestimmt.**

- Der Betrieb des Funksystems ist nur unter Verwendung des bei Phoenix Contact erhältlichen Zubehörs zulässig. Der Einsatz von anderen Zubehörkomponenten kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen!
- Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifizierten Fachpersonal durchzuführen. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie für das Errichten und Betreiben geltende Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein. Die technischen Daten sind dieser Packungsbeilage und weiterführenden Dokumenten ([www.phoenixcontact.com](http://www.phoenixcontact.com)) zu entnehmen.
- Bei Arbeiten an Schaltschränken muss sich das Bedienpersonal zum Schutz der Baugruppen vor Entladung von statischer Elektrizität vor dem Öffnen von Schaltkästen bzw. Schaltschränken und vor dem Berühren von Baugruppen elektrostatisch entladen.
- Die Module werden innerhalb eines Schaltschranks oder -kastens auf eine Normschiene aufgerastert.
- Öffnen oder Verändern des Gerätes ist nicht zulässig. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Gerät. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus Zuwiderhandlung.
- Die Schutzart IP20 (EN 60529) des Gerätes ist für eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen. Setzen Sie das Gerät keiner Beanspruchung aus, die die beschriebenen Grenzen überschreitet.
- In der elektrischen Anlage des Gebäudes muss eine zweipolige Trennvorrichtung vorgesehen sein, um die Einrichtung vom Versorgungsstromkreis zu trennen.

#### 1.2. Installation im Ex-Bereich (Class I, Division 2)

- Das Gerät ist zur Installation in den explosionsgefährdeten Bereich der Division 2 geeignet.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Atmosphären ausgelegt.
- Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein!
- Das Gerät muss in einem Gehäuse (Schaltkasten oder Verteilerkasten) installiert werden, das mindestens Schutzart IP54 (gemäß EN 60529) aufweist.
- Bei einer Installation in Bereichen nach Class I, Division 2 muss die Sendeeinheit mit einer resonanten Antenne verwendet werden.
- Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist bzw. unsachgemäß belastet oder gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.
- Die Verdrahfung dieser Geräte muss gemäß Class I, Division 2, wie im National Electrical Code, Article 501-4(b) beschrieben oder gemäß den Vorgaben der zuständigen Behörde erfolgen.

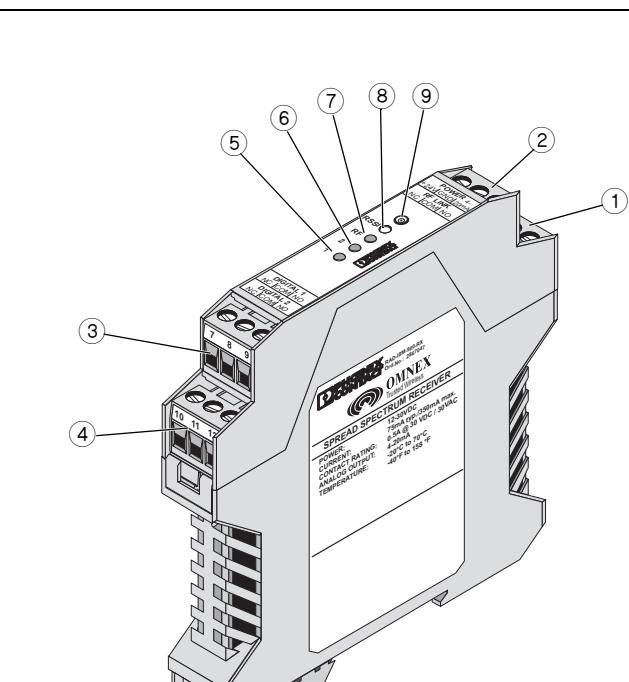


Abb./Fig. 1

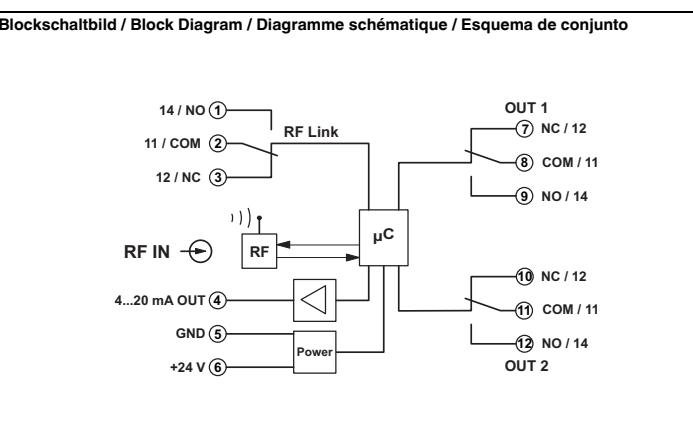


Abb./Fig. 2

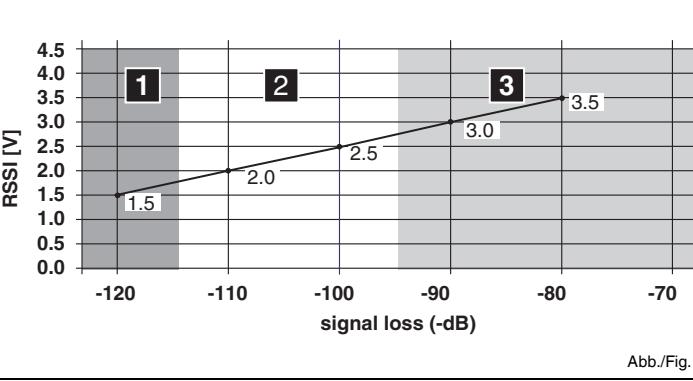


Abb./Fig. 3

## ESPAÑOL

**4. Comportamiento para comunicación inalámbrica interrumpida**  
Todas las salidas (análogicas y digitales) mantienen el valor más reciente o el último estado en caso de una interrupción de la conexión inalámbrica (ver ejemplos de conexión).  
Si en caso de una interrupción de la conexión inalámbrica una de las señales digitales o la señal analógica debe adquirir un comportamiento Reset (es decir que vuelvan a posicionarse en "0"), es posible p.ej. conectar en serie el contacto de relé RF-Link.  
Si todas las señales deben poseer un comportamiento reset, es necesario gobernar uno a varios relés adicionales a través del relé RF-Link.

**5. Receptores suplementarios**  
El número de receptores suplementarios a utilizar es indiferente. Los módulos se suministran sin HOPKEY.  
La HOPKEY (= llave de salto) contiene las frecuencias de emisión utilizadas y el orden de salto de frecuencia. Cada receptor suplementario necesita estas informaciones para poderlo instalar en un sistema existente.

### Instalación de un receptor suplementario:

**Explicación:** al conectar la tensión de alimentación, la información de una HOPKEY enchufada se transmite a una memoria no volátil interna en el módulo. Esta HOPKEY puede utilizarse ulteriormente para "instruir" a otros receptores. La HOPKEY puede conservarse en el último receptor insertado. Si no hay ninguna HOPKEY insertada, se utilizan entonces las informaciones internas del módulo.

- A fin de proteger los componentes contra descargas electrostáticas, el personal de servicio debe descargarse en puntos adecuados (p.ej. armario de distribución) antes de tocar los componentes.
- El sistema existente debe de haber establecido una transmisión de radio.
- Desconecte la tensión del sistema existente.
- Abra la caja del receptor del sistema existente presionando ligeramente los dos encajes laterales de la caja. Extraiga el módulo electrónico de la caja. (ver Fig. 4).
- Abajo a la derecha de la placa de circuito impreso se encuentra un pequeño circuito impreso encajado en un zócalo de 10 polos – éste es la HOPKEY. Retire la HOPKEY y encájela en el mismo lugar del receptor nuevo a instalar (ver Fig.5).
- Cierre todas las cajas y monte todos los módulos en el o los armarios de distribución.
- Conecte de nuevo la tensión de alimentación – ahora, el receptor suplementario recibe las mismas informaciones que recibe el sistema existente.

### 6. Ejemplo de conexión

NO = normally open / contacto abierto  
NC = normally closed / contacto cerrado

Fig. 6: Comportamiento "HOLD" de todas las salidas  
Fig. 7: Comportamiento "RESET" de las salidas digitales  
Fig. 8: Comportamiento "RESET" de la salida analógica

Atención : El comportamiento "RESET" gobierna a 0 mA!

## FRANÇAIS

**4. Comportement lors d'une connexion radio interrompue**  
Toutes les sorties (analogiques et numériques) retiennent leur dernière valeur ou leur dernier état lors d'une interruption de la connexion radio (voir exemples de raccordement).  
Si un signal numérique ou analogique doit être réinitialisé lors d'une interruption de la connexion radio (remise à zéro), le contact de relais du lien radio peut, par exemple, être branché en série.  
Si tous les signaux réclament une réinitialisation, il faut commander un ou plusieurs relais supplémentaires via le relais du lien radio.

### 5. Récepteurs supplémentaires

Le nombre de récepteurs supplémentaires utilisés est indifférent. Les équipements sont livrés sans HOPKEY.  
Le HOPKEY (= clé de sauts) contient les fréquences d'émission utilisées ainsi que l'ordre des sauts de fréquence. Chaque récepteur supplémentaire devant être monté dans un système déjà existant nécessite ces informations.

#### Pour installer un récepteur supplémentaire, procéder comme suit :

**Explication :** lorsque la tension d'alimentation est appliquée, l'information est transmise depuis l'unique HOPKEY insérée dans l'un des récepteurs à une mémoire non volatile interne au module. Ce HOPKEY peut ultérieurement être utilisé pour « instruire » d'autres récepteurs. Le HOPKEY peut être conservé dans le dernier récepteur dans lequel il a été inséré.  
Si aucun HOPKEY n'a été inséré, les informations utilisées sont les informations internes au module.

- Afin de protéger les composants contre les décharges électrostatiques, le personnel doit se décharger électrostatiquement aux endroits adéquats (par ex. armoire électrique) avant de toucher les composants.
- Le système existant doit déjà avoir établi une liaison radio.
- Mettre le système existant hors tension.
- Ouvrir le boîtier du récepteur du système existant en appuyant sur les deux dispositifs d'enclavetage situés sur les côtés du boîtier. Retirer le bloc électrique du boîtier (voir figure 4).
- En bas à droite sur le circuit imprimé, un petit circuit imprimé est enclavé dans une embase à 10 pôles – il s'agit du HOPKEY. Retirer le HOPKEY et l'insérer au même endroit dans le récepteur devant être installé (voir figure 5).
- Refermer tous les boîtiers et monter tous les modules dans la ou les armoires électriques.
- Rétablir la tension d'alimentation – le récepteur supplémentaire reçoit désormais les mêmes informations que celui étant déjà installé dans le système.

### 6. Exemple de raccordement

NO = normally open / contacto abierto  
NC = normally closed / contacto cerrado

Fig. 6: Comportement « HOLD » de toutes les sorties  
Fig. 7: Comportement « RESET » des sorties numériques  
Fig. 8: Comportement « RESET » de la sortie analogique

Attention : Le comportement « RESET » atteint 0 mA !

## ENGLISH

**4. Behavior in the case of interrupted wireless connection**  
All outputs (analog and digital) maintain their final value or status if the wireless connection is interrupted (see connection example).  
If a digital signal or the analog signal should change to reset (go to "0") in the case of an interruption of the wireless connection, the radio link relay contact can be switched series, for example.  
If all signals should have a reset behavior, one or more additional relays must be controlled via the radio link relay.

### 5. Additional Receivers

Any number of additional receivers can be used. The devices are supplied without a HOPKEY.  
The HOPKEY contains the transmission frequencies used and the hop sequence. This information is required when installing an additional receiver in an existing system.

#### To install an additional receiver, proceed as follows:

**Explanation:** When the supply voltage is connected, the information is transmitted from the connected HOPKEY to a non-volatile memory inside the module. This HOPKEY can then be used to "teach" other receivers. The HOPKEY can be stored in the last receiver.  
If no HOPKEY is connected, the information inside the module is used.

- To protect the modules against ESD, the operating personnel must remove electrostatic discharge at appropriate points (e.g., control cabinet) before touching the modules!
- The existing system must have already established a radio connection.
- Disconnect the power to the existing system.
- Open the housing of the receiver in the existing system by pressing both the housing latches on the sides. Remove the electronics module from the housing (see Fig. 4).
- At the bottom right on the printed circuit board is a small printed circuit board in a 10-pos. base – this is the HOPKEY. Remove the HOPKEY and insert it in the same position in the new receiver that you wish to install (see Fig. 5).
- Close all the housing covers and reinsert the devices in the control cabinet(s).
- Reconnect the supply voltage – the additional receiver now receives the same information as the receiver in the existing system.

### 6. Sample Connections

NO = normally open

NC = normally closed

Fig. 6: "HOLD" behavior of all outputs

Fig. 7: "RESET" behavior of the digital outputs

Fig. 8: "RESET" behavior of the analog output

Caution : "RESET" behavior goes to 0 mA!

## DEUTSCH

**4. Verhalten bei unterbrochener Funkverbindung**  
Alle Ausgänge (analog und digital) halten bei einer Unterbrechung der Funkverbindung ihren letzten Wert bzw. Zustand (siehe Anschlussbeispiele).  
Soll ein digitales Signal oder das analoge Signal bei Unterbrechung der Funkverbindung ein Reset-Verhalten annehmen (auf „0“ gehen), so kann z. B. der RF-Link Relaiskontakt in Reihe geschaltet werden.  
Sollen alle Signale ein Reset-Verhalten besitzen, so sind über das RF-Link Relais ein oder mehrere zusätzliche Relais anzusteuern.

### 5. Zusätzliche Empfänger

Zusätzliche Empfänger können Sie in beliebiger Zahl einsetzen. Dazu werden die Geräte ohne den sogenannten HOPKEY ausgeliefert.  
Der HOPKEY (= Sprungschlüssel) beinhaltet die verwendeten Sendefrequenzen und die Sprungreihenfolge. Diese Informationen benötigt ein zusätzlicher Empfänger, um in ein bestehendes System eingebaut zu werden.

#### Installation eines zusätzlichen Empfängers:

**Erläuterung:** Bei dem Einschalten der Versorgungsspannung wird aus einem eingesetzten HOPKEY die Information in einen modulinternen, nichtflüchtigen Speicher übertragen. Danach kann dieser HOPKEY benutzt werden, um weitere Empfänger „einzulernen“. Im letzten Empfänger kann der HOPKEY zur Aufbewahrung verbleiben. Ist kein HOPKEY eingesetzt, so werden die modulinternen Informationen verwendet.

- Zum Schutz der Baugruppen vor Entladung von elektrostatischer Elektrizität muss sich das Bedienpersonal vor dem Berühren der Baugruppen an geeigneten Stellen entladen (z. B. Schaltschrank) !
- Das bestehende System muss zunächst einmal eine Funkverbindung aufgebaut haben.
- Schalten Sie das bestehende System spannungsfrei.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Empfängers aus dem bestehenden System durch Druck auf die beiden seitlichen Gehäuserasten. Ziehen Sie Modulelektronik aus dem Gehäuse (siehe Abb. 4).
- Rechts unten auf der Leiterplatte steckt eine kleine Leiterplatte in einem 10-poligen Sockel – dies ist der HOPKEY. Entnehmen Sie den HOPKEY und stecken Sie ihn an die gleiche Stelle in dem neu zu installierenden Empfänger (siehe Abb. 5).
- Rechts unten auf der Leiterplatte steckt eine kleine Leiterplatte in einem 10-poligen Sockel – dies ist der HOPKEY. Entnehmen Sie den HOPKEY und stecken Sie ihn an die gleiche Stelle in dem neu zu installierenden Empfänger (siehe Abb. 5).
- Schließen Sie alle Gehäuse und bauen Sie die Geräte wieder in den/die Schaltschränke.
- Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein – jetzt empfängt auch der zusätzliche Empfänger die selben Informationen, wie der aus dem bestehenden System.

### 6. Anschlussbeispiele

NO = normally open / Schließkontakt

NC = normally closed / Öffnerkontakt

Abb. 6: „HOLD“-Verhalten aller Ausgänge

Abb. 7: „RESET“-Verhalten der Digital-Ausgänge

Abb. 8: „RESET“-Verhalten des Analog-Ausgangs

Achtung : Das „RESET“-Verhalten steuert auf 0 mA!

